


Mгор 1:500
верт 1:100

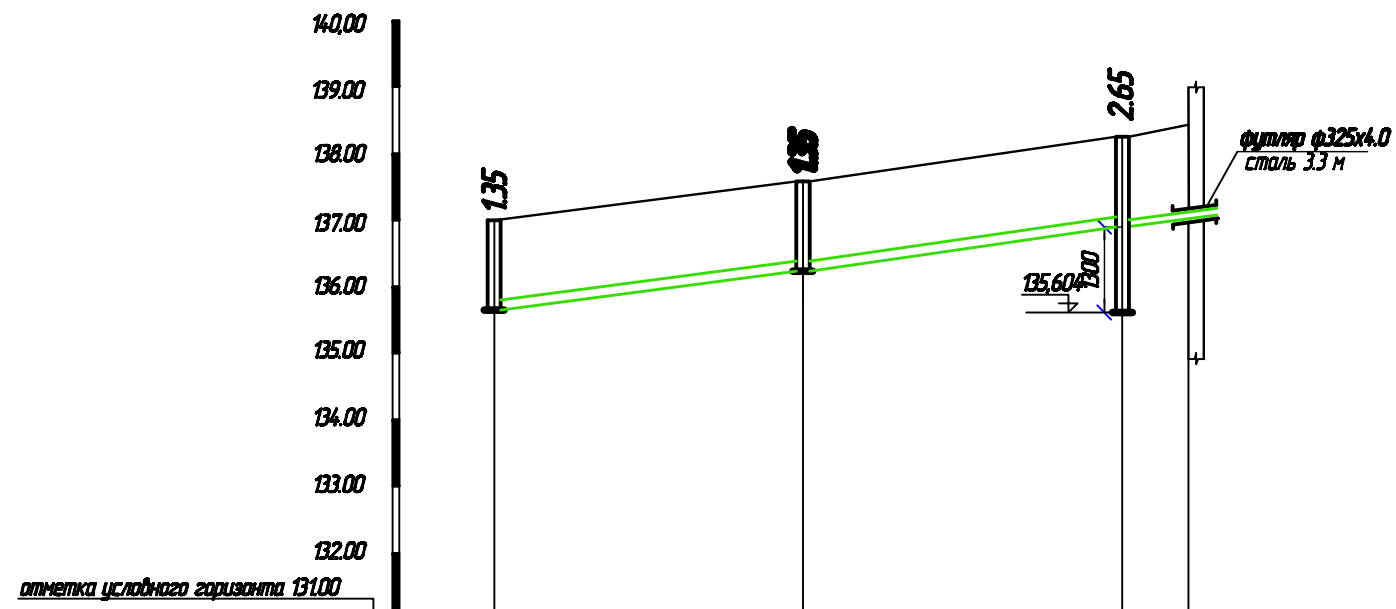

| | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Отметка низа трубы | 135.65 | 136.235 | 136.904 | 137.08 |
| Проектная отметка земли | 137.00 | 137.585 | 138.254 | 138.430 |
| Натурная отметка земли | 137.00 | 137.585 | 138.254 | 138.430 |
| Обозначение трубы и тип изоляции | Труба ВЧШГ ф150 по ТУ 1461-037-50254094-2000 | | | |
| Основание | Естественное | | | |
| Длинцм | Уклон | 20.8 | 27.5 | 5.0 |
| | | 0.0252 | 0.028 | 0.035 |
| Расстояние | | 23.2 | 24.0 | 5.0 |
| Номер колодца в плане | КК-3 | КК-2 | КК-1(охл.) | |

1:35

Примечания:

1. Изоляция стальных футляров – весьма усиленная (лента "ТИА/Г"), состав и указания по монтажу см. лист НВК1;
2. Гидроизоляция ж/б элементов колодцев "Полиакватран А", состав и указания по монтажу см. лист НВК1;

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без письменного согласия ООО "Энергостройпроект"

| Имя | Кол. | Лист | Н.док. | Подпись | Дата | Студия | Лист | Листов |
|---------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|-------------------------------------|------|--------|
| ГИП | | | | | | | | |
| Норм.контр. | | | | | | | | |
| Выполнил | | | | | | | | |
| Продольный профиль сети К 1 от КК-1(охл) до КК-3* | | | | | | ООО "Энергостройпроект" г. Владимир | | |